

TLUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[tłumaczenie wykonano na podstawie wielojęzycznego dokumentu elektronicznego, na życzenie klienta tłumaczeniu podlegała wyłącznie treść w języku angielskim]

[początek strony 1]

[logo:] SZWAJCARSKA AKREDYTACJA -/-

[logo:] ilac-MRA -/-

[logo:] WPZ -/-

sas.admin.ch STS 0499 -/-

-/-

Laboratorium Badawcze akredytowane przez Szwajcarski Nr akredytacyjny -/-

STS 0499 -/-

Urząd Akredytacyjny -/-

Szwajcarskie Centrum Badań jest jednym z sygnatariuszy Nr badania -/-

LW-679-24-38 -/-

Wielostronnego Porozumienia EA w sprawie uznawania

Wersja 1 -/-

certifikatów badań -/-

-/-

Certyfikat badania – pompa ciepła woda-powietrze -/-

Klient -/-

Iglotech Sp. z o.o.-/-

Data badania -/-

14 sierpnia 2024 r. -

-/-

ul. Torunska 41 -/-

22 sierpnia 2024 r. -/-

PL - 82-500 Kwidzyn -/-

-/-

Rodzaj -/-

Iglotech Sp. z o.o.-/-

Typ konstrukcji -/-

pompa ciepła typu

-/-

Neoheat Eko Mono 15 -/-

„split” -/-

SN: AN0270-ID-2030 oraz AN0270-OD-2008 -/-

Czynniki chłodnicze -/-

R32 -/-

Współczynnik ocieplenia
globalnego [global warming
potential, GWP](100) = 675 -/-

Ilość czynnika

2,55 kg -/-

chłodniczego -/-

-/-

-/-

Pomiary zgodnie z następującymi normami -/-

EN 14511:2022 i EN 14825:2022 -/-

EN 12102-1:2022 i EN ISO 9614-1:2010 -/-

-/-

Niniejszy certyfikat z badania może być powielany wyłącznie w całości i wyłącznie za pisemną zgodą laboratorium badawczego.

-/-

Te pomiary i niepewności pomiaru podano na następnej stronie i stanowią one część certyfikatu. -/-

-/-

Pieczęć i data -/-

[pieczęć w języku obcym o treści:]

3 września 2024 r. -/-

Miejsce pomiaru -/-

Wärmepumpen-Testzentrum

-/-

WPZ -/-

-/-

-/-

WPZ -/-

Wärmepumpen-Testzentrum -/-

Werdenbergstrasse 4 -/-

Hochschule f. Technik NTB -/-

CH - 9471 Buchs -/-

Werdenbergstrasse 4 -/-

(Szwajcaria) -/-

CH-9471 Buchs SG -/-

Przełożony -/-

[faksymile podpisu]

-/-

Kierownik

[faksymile podpisu]

-/-

R. Rankwiler, -/-

-/-

Laboratorium -/-

M. Eschmann, -/-

OST - WPZ, Werdenbergstrasse 4, CH - 9471 Buchs SG, +41 58 257 34 02, www.wpz.ch -/-

Strona 1 z 2 -/-

-/-

[koniec strony 1]

-/-	Warunki badania -/-	Moc grzewcza -/ kW -/-	Moc wejściowa -/ kW -/-	COP -/-	Cdh -/-	CR -/-	T _{OUT} -/ °C -/-	warunki otoczenia -/ Zastosowana temperatura -/-	wartość średnia -/ niska (35°C) -/-
1 -/-	A7W30-35 -/-	9,177 -/-	1,703 -/-	5,39 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	SCOP _{on} 5,28 -/-	SCOP 5,14 -/-
2 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	Oznakowanie -/-	A+++ / 202,8% -/-
3 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-		
4 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	P _{designh} [kW] -/-	12,0 -/-
A -/-	A-7W _{xx} -34 -/-	10,592 -/-	3,156 -/-	3,36 -/-	- -/-	1,00 -/-	33,9 -/-		
B -/-	A2W _{xx} -30 -/-	6,744 -/-	1,295 -/-	5,21 -/-	- -/-	1,00 -/-	30,2 -/-	Q _H [kWh] -/-	24 737,4 -/-
C -/-	A7W _{xx} -27 -/-	6,616 -/-	0,991 -/-	6,68 -/-	0,981 -/-	0,63 -/-	28,4 -/-		
D -/-	A12W _{xx} -24 -/-	7,754 -/-	0,883 -/-	8,78 -/-	0,967 -/-	0,24 -/-	27,2 -/-	T _{bivalent} [°C] -/-	-7 -/-
E -/-	A-10W _{xx} -35 -/-	11,720 -/-	3,892 -/-	3,01 -/-	- -/-	1,00 -/-	35,0 -/-		
F -/-	A-7W _{xx} -34 -/-	10,592 -/-	3,156 -/-	3,36 -/-	- -/-	1,00 -/-	33,9 -/-		

-/-	Warunki badania -/-	Moc grzewcza -/ kW -/-	Moc wejściowa -/ kW -/-	COP -/-	Cdh -/-	CR -/-	T _{OUT} -/ °C -/-	warunki otoczenia -/ Zastosowana temperatura -/-	wartość średnia -/ średnia (55°C) -/-
1 -/-	A7W47-55 -/-	11,911 -/-	3,701 -/-	3,22 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	SCOP _{on} 3,76 -/-	SCOP 3,68 -/-
A -/-	A-7W _{xx} -52 -/-	9,145 -/-	4,262 -/-	2,15 -/-	- -/-	1,00 -/-	52,0 -/-	Oznakowanie -/-	A++ / 144,4% -/-
B -/-	A2W _{xx} -42 -/-	6,320 -/-	1,674 -/-	3,78 -/-	0,989 -/-	0,88 -/-	42,5 -/-		
C -/-	A7W _{xx} -36 -/-	6,297 -/-	1,252 -/-	5,03 -/-	0,985 -/-	0,57 -/-	37,9 -/-	P _{designh} [kW] -/-	10,3 -/-
D -/-	A12W _{xx} -30 -/-	6,744 -/-	1,067 -/-	6,32 -/-	0,973 -/-	0,24 -/-	33,4 -/-		
E -/-	A-10W _{xx} -55 -/-	9,879 -/-	5,314 -/-	1,86 -/-	- -/-	1,00 -/-	55,0 -/-	Q _H [kWh] -/-	21 357,9 -/-
F -/-	A-7W _{xx} -52 -/-	9,145 -/-	4,262 -/-	2,15 -/-	- -/-	1,00 -/-	52,0 -/-		
1 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	T _{bivalent} [°C] -/-	-7 -/-
2 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-		
3 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-		
4 -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-		

P_{to} -/- W -/- 29,3 -/- P_{sb} -/- W -/- 31,5 -/- P_{ck} -/- W -/- - -/- P_{off} -/- W -/- 31,5 -/-

[legenda do powyższej tabeli:-/]

P_{to} = pobór mocy w trybie wyłączanego termostatu, thermostat-off mode power consumption -/-P_{sb} = pobór mocy w trybie czuwania, thermostat-standby mode power consumption -/-P_{ck} = pobór mocy w trybie włączonej grzałki karтеру, crankcase heater mode power consumption -/-P_{off} = pobór mocy w trybie wyłączenia, off-mode power consumption -/-

SCOP = wskaźnik sezonowej efektywności, seasonal coefficient of performance -/-

SCOP_{on} = wskaźnik sezonowej efektywności w trybie aktywnym, active mode seasonal coefficient of performance -/-P_{designh} = obciążenie obliczeniowe dla trybu ogrzewania, design load for heating -/-Q_H = referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło, reference annual heating demand -/-T_{bivalent} = temperatura dwuwartościowa, bivalent temperature -/-]

Zakres roboczy -/-

Warunki temperaturowe -/-

[wykres punktowy z zaznaczonym jednym punktem w postaci granatowego rombu o współrzędnych (0, 0); opis osi wykresu przedstawiono w tabeli]

oś odciętych:]	Temperatura źródłowa[°C] -/-	0 -/-	0,1 -/-	0,2 -/-	0,3 -/-	0,4 -/-	0,5 -/-	0,6 -/-	0,7 -/-	0,8 -/-	0,9 -/-	1 -/-
oś rzędnych:]	[°C]Temperatura zasilania -/-	0 -/-	0,2 -/-	0,4 -/-	0,6 -/-	0,8 -/-	1 -/-					

Badanie bezpieczeństwa zgodnie z -/-

EN 14511-4 punkt 4.5 -/-

nie zastosowano -/-

EN 14511-4 punkt 4.6 -/-

nie zastosowano -/-

Poziom mocy akustycznej przy A7/W47-55 -/-

Pomiar wewnątrz budynku -/-

dB(A) -/-

33,4 -/-

Pomiar na zewnątrz budynku -/-

dB(A) -/-

55,9 -/-

Powiadomienie -/-

LW-679-24-38 / Wersja 1 -/-

Strona 2 z 2 -/-

[koniec strony 2]

[koniec dokumentu]

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z *dokumentem elektronicznym w języku angielskim*.
Michał Skoczyński, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/113/20.

Numer rep.: 372/2024

Warszawa, 30.09.2024



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.
No. d'accréditation STS 0499
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer
No. d'essai LW-679-24-38
Test No. Version 1

Prüfzertifikat - Luft/Wasser-Wärmepumpe
Certificat d'essai - Pompes à chaleur air-eau
Test certificate - Air to water heat pump

Auftraggeber	Iglotech Sp. z o. o	Datum der Prüfung	
Client	ul. Torunska 41	Date du test	14.08.2024 - 22.08.2024
Customer	PL - 82-500 Kwidzyn	Date of test	
Gerät	Iglotech Sp. z o. o	Bauart	Splitwärmepumpe
Type	Neoheat Eko Mono 15	Type de construction	machine de split
Type	SN: AN0270-ID-2030 & AN0270-OD-2008	Type of construction	split heat pump
Kältemittel		Kältemittelfüllmenge	
Réfrigérant	R32 GWP(100) = 675	Quantité de réfrigérant	2.55 kg
Refrigerant		Capacity of refrigerant	

Prüfung wurde gemäss den folgenden Normen durchgeführt	EN 14511:2022 and EN 14825:2022
Mesures exécutées conformément aux normes	EN 12102-1:2022 and EN ISO 9614-1:2010
Measurements according to the following standards	-

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Messresultate und Messunsicherheiten sind auf der folgenden Seite aufgeführt und sind Teil des Zertifikates.
Les résultats et les incertitudes de mesure sont donnés aux page suivante et font partie du certificat.
This measurements, the uncertainties are given on the following page and are part of the certificate.

Stempel und Datum
Timbre et date
Stamp and date

WPZ
Wärmepumpen-Testzentrum
Hochschule f. Technik NTB
Werdenbergstrasse 4
CH - 9471 Buchs SG

03.09.2024

Messort
Site de mesure
Measuring site

Wärmepumpen-Testzentrum WPZ
Werdenbergstrasse 4
CH - 9471 Buchs (Switzerland)

Prüfer
Contrôleur
Supervisor

R. Rankwiler, Messtechniker

Prüfstellenleiter
Chef du Laboratoire
Head of the Laboratory

M. Eschmann, Dipl. Ing. FH

Leistungen / Performances / Performances

LW-679-24-38 / Version 1

	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauf. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T _{VL} T _{OUT} T _{OUT} °C
1	A7W30-35	9.177	1.703	5.39	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
A	A-7Wxx-34	10.592	3.156	3.36	-	1.00	33.9
B	A2Wxx-30	6.744	1.295	5.21	-	1.00	30.2
C	A7Wxx-27	6.616	0.991	6.68	0.981	0.63	28.4
D	A12Wxx-24	7.754	0.883	8.78	0.967	0.24	27.2
E	A-10Wxx-35	11.720	3.892	3.01	-	1.00	35.0
F	A-7Wxx-34	10.592	3.156	3.36	-	1.00	33.9


climate	average
Temperature application	low (35 °C)
SCOP _{on} 5.28	SCOP 5.14
Labeling	A+++ / 202.8 %
Pdesignh [kW]	12.0
Q _h [kWh]	24737.4
Tbivalent [°C]	-7

	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauf. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T _{VL} T _{OUT} T _{OUT} °C
1	A7W47-55	11.911	3.701	3.22	-	-	-
A	A-7Wxx-52	9.145	4.262	2.15	-	1.00	52.0
B	A2Wxx-42	6.320	1.674	3.78	0.989	0.88	42.5
C	A7Wxx-36	6.297	1.252	5.03	0.985	0.57	37.9
D	A12Wxx-30	6.744	1.067	6.32	0.973	0.24	33.4
E	A-10Wxx-55	9.879	5.314	1.86	-	1.00	55.0
F	A-7Wxx-52	9.145	4.262	2.15	-	1.00	52.0
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

climate	average
Temperature application	medium (55 °C)
SCOP _{on} 3.76	SCOP 3.68
Labeling	A++ / 144.4 %
Pdesignh [kW]	10.3
Q _h [kWh]	21357.9
Tbivalent [°C]	-7

Pto W 29.3 Psb W 31.5 Pck W - Poff W 31.5

Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range

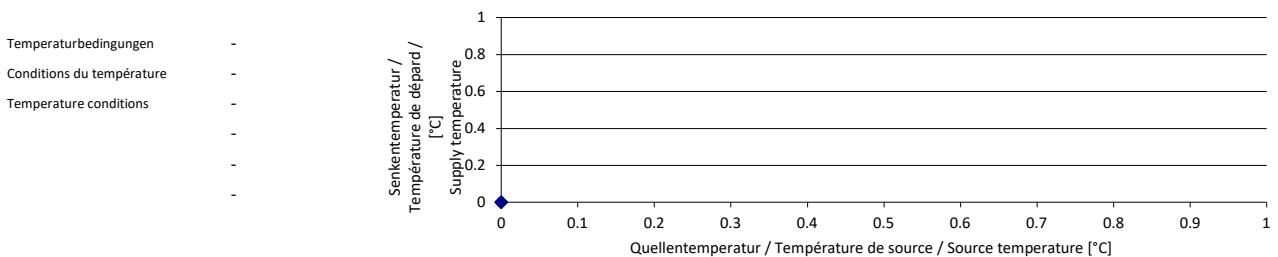

Sicherheitsprüfung nach	EN 14511-4 clause 4.5	nicht durchgeführt / n'est pas effectuée / not applied
Test de sécurité aux	EN 14511-4 clause 4.6	nicht durchgeführt / n'est pas effectuée / not applied
Safety test according to		

Schalleistungspegel bei / Niveau de puissance acoustique au / Sound power level at A7/W47-55

Innenmessung		Aussenmessung	
Mesure intérieure	dB(A) 33.4	Mesure extérieure	dB(A) 55.9
Indoor measurement		Outdoor measurement	

Hinweis / Remarque / Notice